



Ausrüstung des Angriffstrupps zur Brandbekämpfung

Angriffstruppführer

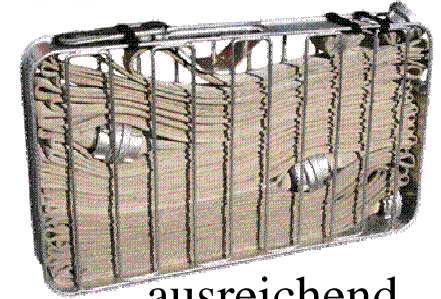

Angriffstruppmann

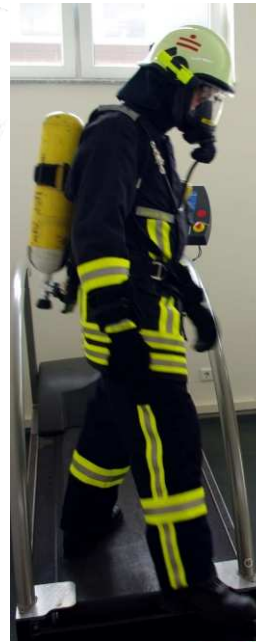

ausreichend
Schlauchmaterial

Hinweis zu „ausreichend Schlauchmaterial“:

- Eine C-Länge zur Überwindung eines Geschosses
- Eine C-Länge als Schlauchreserve
- Beachte Gebäudeabmessungen (Erstorientierung)!
- Sofern der Schlauchtrupp zur Verfügung steht, verlegt dieser die C-Leitung

16.07.2011

1

Freiwillige Feuerwehr
Eichenzell - Löschenrod


Erstellt von
Dominik Hörll

Ausrüstung des Angriffstrupps zur Menschenrettung


Angriffstruppführer



Angriffstruppmann

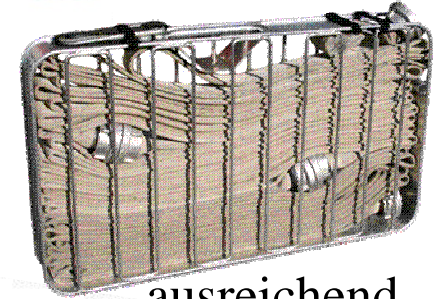

ausreichend
Schlauchmaterial

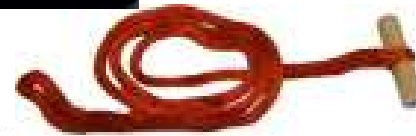

16.07.2011

2

Freiwillige Feuerwehr
Eichenzell - Löschenrod

Erstellt von
Dominik Hörl



Ausrüstung des Sicherheitstrupps

Truppführer



je nach Lage ggf. zusätzl. PA für verunglückten Geräteträger, diesen ins Rettungstuch legen

Truppmann

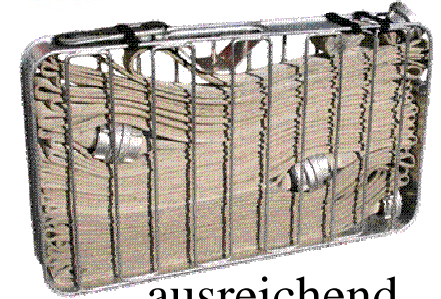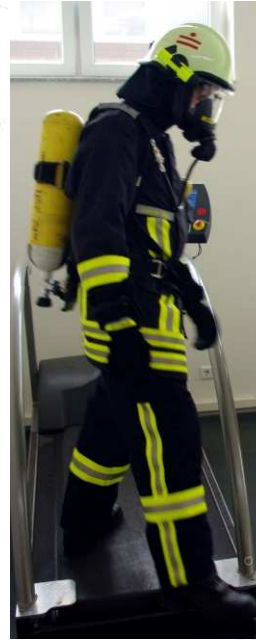

ausreichend Schlauchmaterial

Am Verteiler ist ein Abgang für den Sicherheitstrupp freizuhalten!

16.07.2011

3

Freiwillige Feuerwehr
Eichenzell - Löschenrod

Erstellt von
Dominik Hörl